

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuşu:
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Hasköy ve Naip İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Bulunan Pompa ve Elektrik Motorlarının Malzeme Dahil Bakım, Onarım ve Tamirati Hizmet Alımı İşi ”ni KDV Hariç Toplam.....TL (.....edelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2024
Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	1 Adet Vansan VIP 304 15/4 Marka ve Model Dikey Milli , Çok Kademeli ve Paslanmaz Gövdeli Pompa ve 1 Adet 4 KW WAT Marka Elektrik Motoru Bakım , Onarım ve Tamirati	1	Adet		
2	1 Adet WAT Marka 5.5 Kw Elektrik Motoru Tamir ve Bakımı	1	Adet		
				KDV Hariç Toplam Tutar	

Ek: Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı (7 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **08/05/2024 tarihi saat 11:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- İsteklilerin tüm kalemlere teklif vermesi gerekmektedir. Tüm kalemlere teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.**



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HASKÖY ve NAİP İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE BULUNAN POMPA VE ELEKTRİK MOTORLARININ MALZEME DAHİL BAKIM, ONARIM VE TAMİRATI HİZMET ALIMINI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) TANIM VE KISALTMALAR

İdare : Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ)
Yüklenici : En uygun teklifi vermek suretiyle bu işi yapmaya hak kazanan firma
Şartname : İşbu teknik şartname ve eklerinden ibarettir

2) KONU VE KAPSAM

Bu şartname, TESKİ Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Hasköy ve Naip İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Bulunan Pompa ve Elektrik Motorlarının Malzeme Dahil Bakım, Onarım ve Tamirati Hizmet Alımı İşine ait teknik ve genel özelliklerini kapsar.

3) HİZMETİN CİNSİ VE MİKTARI

Hizmetin Cinsi	Miktarı (Adet)
1 Adet Vansan VIP 304 15/4 Marka ve Model Dikey Milli, Çok Kademeli ve Paslanmaz Gövdeli Pompa ve 1 Adet 4 kW WAT Marka Elektrik Motoru Bakım, Onarım ve Tamirati	1
1 Adet WAT Marka 5.5 kW Elektrik Motoru Tamir ve Bakımı	1

4) TEKNİK ÖZELLİKLER ve YAPILACAK İŞLER

4.1. Vansan Marka Pompa ve WAT marka (4 kW) Elektrik Motoru Bakım, Onarım ve Tamirati

4.1.1. Dikey milli Vansan – VIP SS 304 15/4 marka ve model çok kademeli paslanmaz gövdeli pompanın aşağıdaki parçaları yenisi ve orijinalleriyle değiştirilecektir.

-Salmastra Kiti

-Mil

-Tüm Yataklı Difüzörler

-Burç

-Aşınma Burcu

-Oring Kiti

-Rulman Kiti

4.1.2. İstekliler, teklif vermeden önce bakım, onarım ve tamirâtı yapılacak olan pompa (Tüm parçalar görünür vaziyette sökülmüştür) ve elektrik motorlarını Süleymanpaşa İlçesindeki Naip İçme Suyu Arıtma Tesisine gelerek görebilirler. Yukarıda yazılı parçaların dışında pompanın sorunsuz çalışması için herhangi bir parçaya ya da onarıma ihtiyaç duyulması halinde bu parçalar ve onarımlar yüklenici tarafından bu iş kapsamında ücretsiz olarak karşılanacaktır.

4.1.3. Yüklenici, yedek olması için söz konusu pompaya ait tümü yeni ve orijinal 1 takım Salmastra Kiti, Mil, Tüm Yataklı Difüzörler, Burç, Aşınma Burcu, Oring Kiti ve Rulman Kitini İdareye teslim edecektir.

4.1.4. Söz konusu pompaya ait 4 kW WAT marka elektrik motorunun rulmanları dahil ön ve arka kapakları yenisi ve orijinaliyle değiştirilecektir. Ayrıca yedek olması amacıyla rulmanı dahil 1 adet yeni ve orijinal arka elektrik motoru kapağı İdareye teslim edilecektir.

4.1.5. Pompa ve elektrik motoru Süleymanpaşa İlçesindeki Naip İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunmaktadır. Yüklenici ilgili pompa ve elektrik motorunu bakım, onarım ve tamirâtını yapmak üzere buradan teslim alacaktır.


4.1.6. Bakım, onarım ve tamirâtı yapılan pompa ve elektrik motoru Hayrabolu İlçesi Hasköy Mahallesiinde bulunan Hasköy İçme Suyu Arıtma Tesisine yüklenici tarafından getirilerek yüklenici tarafından montajı ve gerekli tüm ayarlamaları yapılacaktır. Sistem sorunsuz bir şekilde devreye alınıp çalıştırılacak ve ilgili pompa ile elektrik motorunun kontrolleri yapılacaktır.

4.2. Wat Marka 5.5 KW Elektrik Motoru Tamir ve Bakımı

4.2.1. Bobin sargıları yanık olan elektrik motorunun sarımı ve rulmanlarının değişimi yapılacaktır.

4.2.2. Söz konusu elektrik motoru Süleymanpaşa İlçesindeki Naip İçme Suyu Arıtma Tesisinde demonte halde yer almaktadır. Yüklenici ilgili elektrik motorunun tamir ve bakımını yapmak üzere buradan teslim alacaktır.

4.2.3. Tamir ve bakımı yapılan elektrik motoru Süleymanpaşa İlçesi Nusratlı Mahallesiinde bulunan Naip İçme Suyu Arıtma Tesisine yüklenici tarafından getirilerek yüklenici tarafından montajı yapılacaktır. Sistem sorunsuz şekilde devreye alınarak çalıştırılacak ve elektrik motorunun kontrolleri yapılacaktır.


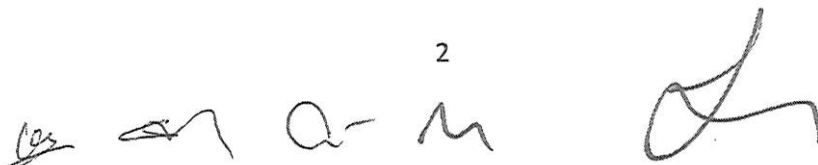
Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

5) POMPA ve ELEKTRİK MOTORLARI ETİKETLERİNE AİT FOTOĞRAFLAR

5.1. Pompa ve Etiket Fotoğrafları



5.2. Elektrik Motorlarının Etiket Fotoğrafları

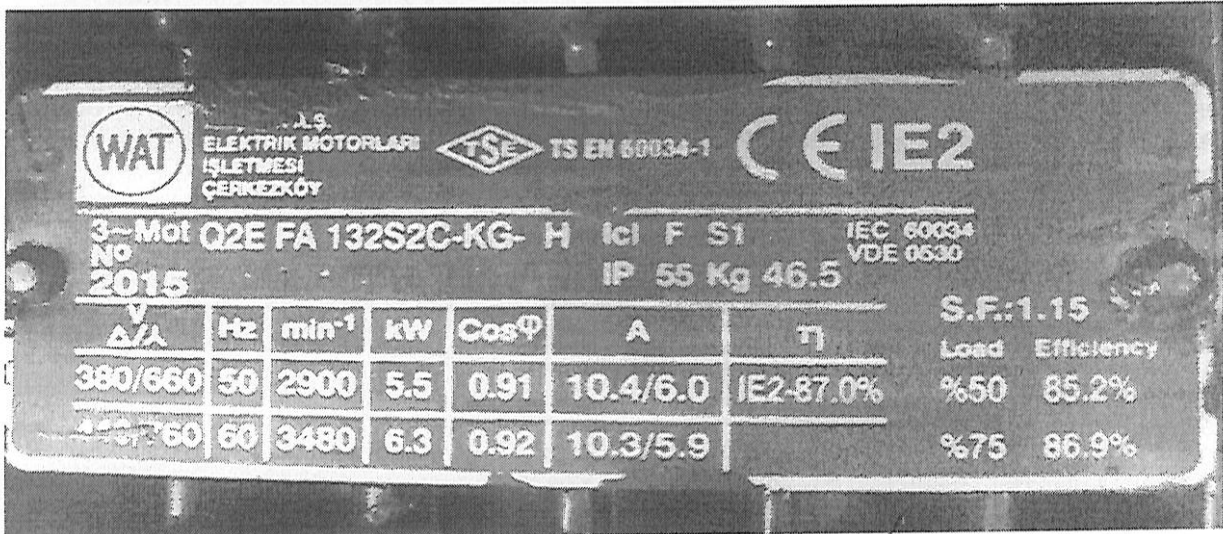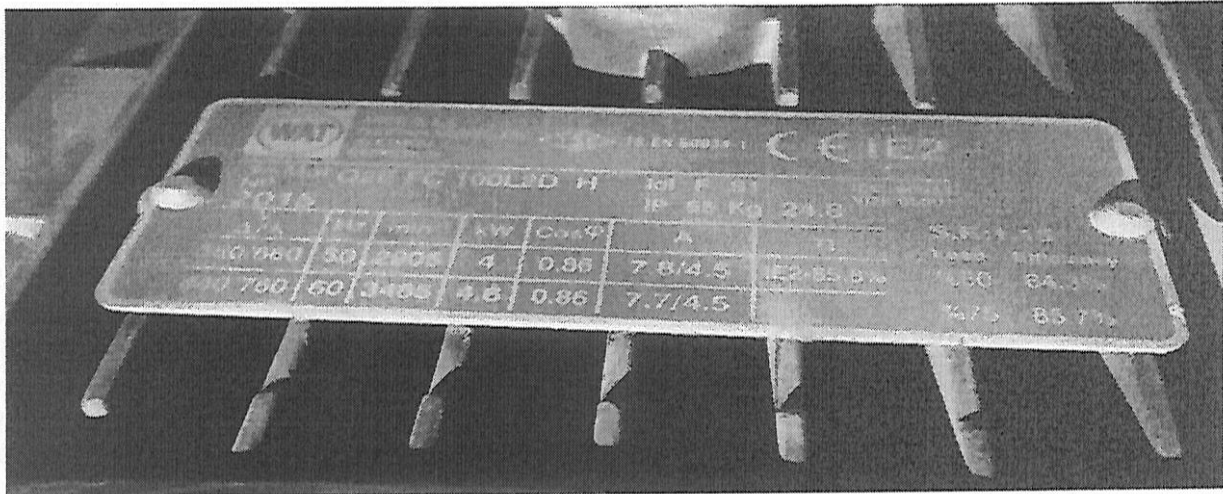

3
WAT

6) DİĞER HUSUSLAR

6.1. İşin yüklenici firmaya kaldığı İdare tarafından mail yoluyla bildirilecektir. Bildirimden sonra yüklenici ile sözleşme imzalanacaktır. Yükleniciyle yapılacak sözleşmeye ait doğacak tüm masraflar (damga vergisi, harç vb.) yükleniciye ait olacaktır.

6.2. İşin süresi sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) gündür.

6.3. Teknik şartnamede belirtilen söz konusu pompanın muayene ve kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yıl garantisi olacaktır.

6.4. Bakım, onarım ve tamirati yapılacak olan pompa ve elektrik motorlarının teknik şartnamede belirtilen tesisten alınıp yüklemesi; bakım, onarım ve tamiratları yapıldıktan sonra ilgili tesislere getirilip indirilmesi ve montajlarının yapılması yüklenici firmaya aittir.

6.5. Pompa ve elektrik motorlarının nakliyesi, montajı ve sistemin devreye alınması sırasında, ekipman, malzeme ve tesiste herhangi bir arızaya yol açılması durumunda zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.


6.6. İşin bitirilmesi gereken süreyi geçen her bir gün için sözleşme bedelinin %0,3 (Binde üç) oranında ceza uygulanacaktır.

6.7. Yüklenici bu iş kapsamında 30.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak ve her türlü afet, acil durum ve güvenlik önlemlerini alarak hizmet verecektir.

6.8. Yüklenici bu iş kapsamında Çevre Yönetimi, Kalite Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Yönetimi ile ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve standartlara uygun olarak çalışacaktır.

6.9. Yüklenici yapacağı işlerde kamu binalarında belirlenen tasarruf hedefine ulaşarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanmasını teminen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024/2030)" doğrultusunda ilgili mevzuat hükümleri dahilinde iş ve işlemleri tesis etmekle sorumludur.

6.10. Bu teknik şartname 5 (Beş) sayfadan ibarettir.

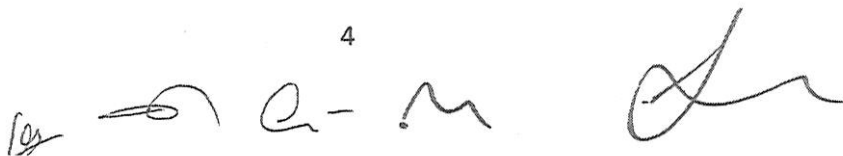Handwritten signature and stamp. The signature is written in black ink and appears to be "S. A. M.". To the right of the signature is a circular stamp with a signature inside it.

ŞARTNAMEYİ HAZIRLAYANLAR

Serkan DURAK
Elektrik Teknisyeni

Yıldray ALTUĞ
Kimya Teknikeri

Orhan YILDIRIM
Makine Mühendisi

KONTROL

Murat YILDIZ
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şube Müdür V.

ONAY

Sema KURT
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkan V.

SÖZLEŞME

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta **Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ)** (Bundan böyle "İdare" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..... (Bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İdarenin:

Adı ve Soyadı / Ticaret unvanı: **Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**
Adresi : Atatürk Mahallesi, 57. Alay Caddesi, No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
Telefon No : 0850 450 60 00
Faks No : 0 282 263 59 50
E-Posta Adresi : bilgi@teski.gov.tr

2.2. Yüklenicinin:

Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:
Tebliğat Adresi :
Telefon No :
Faks No :
E-Posta Adresi :

2.3. Her iki tarafta, yukarıda belirtilen adreslerini tebliğat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. "Hasköy ve Naip İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Bulunan Pompa ve Elektrik Motorlarının Malzeme Dahil Bakım, Onarım ve Tamirâtı Hizmet Alımı İşi"dir.

4. SÖZLEŞMENİN BEDELİ

4.1. Sözleşmenin bedeli TL (.....)'dir.
Sözleşme bedeline ulaşım, nakliye, sigorta, giderlerinin tamamı dâhildir. Sözleşmeye ait doğacak tüm masraflar (damga vergisi, harç vb.) yükleniciye ait olacaktır. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV), sözleşme bedeline dâhil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

5. İŞİN SÜRESİ

5.1. İşe başlama tarihi; işi bitirme tarihi olacaktır.
5.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.

6. ÖDEME YERİ VE ZAMANI

6.1. Ödeme, işin bitirilmesinden sonra yapılacak muayene kabul işlemleri ve kesilecek olan faturayı müteakip, idarenin belirlediği ödeme planı doğrultusunda yapılacaktır.

7. SÖZLEŞME DEVRİ

7.1. Sözleşmenin devri mümkün değildir.

8. İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

8.1. Yüklenicinin taahhüdünü bu sözleşmede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmemesi halinde, 10 günden az olmamak üzere idare tarafından yapılacak ihtar rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

9. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

9.1. Sözleşme yapıldıktan sonra mecbur haller dışında, Yüklenicinin mali aciz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getirmeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak idareye bildirilmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

9.2. Fesih tarihleri ve Yüklenici ile ilgili ölüm, iflas, tutukluluk, ağır hastalık, mahkûmiyet vb. durumlarda 4735 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

10. CEZALAR

10.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir.

10.2. İşin süresi sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) gündür. Bu süreyi geçen her bir gün için sözleşme bedelinin %0,3'ü (Binde üç) oranında ceza uygulanır.

11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde TEKİRDAĞ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. YÜRÜRLÜK

12.1. Sözleşme, taraflarca imzalanmasına müteakiben yürürlüğe girer. İşin tamamlanma süresi 25 (Yirmibeş) gün olup, teknik şartnamede belirtilen söz konusu pompanın muayene ve kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yıl garantisi olacaktır.

12.2. İş bu sözleşme, 12 (oniki) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınarak İdare tarafından alıkonulmuştur. İdare ayrıca, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun İdarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

YÜKLENİCİ

İDARE