


TEK HAT ŞEMASI

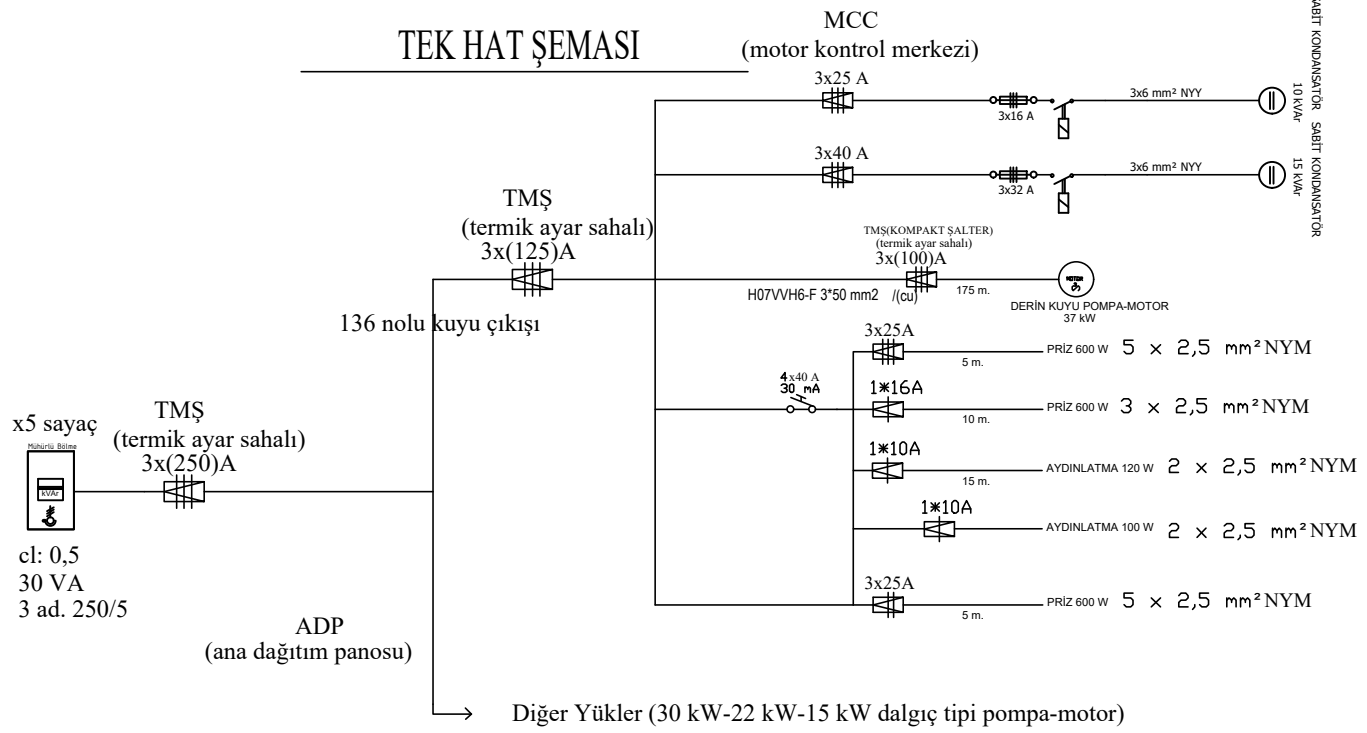

KOMPANZASYON HESABI

Bireysel (sabit) kompanzasyon için 37 kW Pompa Güçünde yaklaşık pompa-motor gücünün %40'i alınır.

$37 \times 0,4 = 14,8 \text{ kVAR}$ 25 kVAR kondansatör seçimi yapıldı. (15+10)kVAR

3*32 A ve 3*16 A kompanzasyon kontaktörleri kullanılacaktır.

3*40 A ve 3*25 A üç fazlı anahtarlı otomatik sigortalar ile bireysel (sabit=münferit) kompanzasyon MCC(motor ko panosunda ayrı bölmede yapılacaktır.